



检测报告

报告编号: DGC180702012GC08

第1页 共2页

申请商 : 惠州市永卓科技有限公司
地址 : 惠州市惠环西坑永光工业区

以下的检测样品及样品信息由客户提供并确认:

产品名称 : 有机硅压敏胶
型号 : /
生产日期 : 2018年6月
制造商 : 惠州市永卓科技有限公司
地址 : 惠州市惠环西坑永光工业区

样品接收日期 : 2018-07-02
检测日期 : 2018-07-02 至 2018-07-06

检测要求:

针对与食品接触材料, 依据美国食品与药品管理局(FDA)法规, 进行相应的检测。

检测方法 : 参考FDA 21 CFR 176.170 接触水和含脂肪食品的纸和纸板部件。

检测结果 : 请参见下一页。

主 检:

张 志

审 核:

签 发:

杨 白 川

日 期:



本文件不可复制, 未得到 NTEK 的书面许可, 任何未经授权的更改、篡改或伪造本文件的内容及外观都是违法的, NTEK 将依法追究其法律责任。除非另作说明, 此检测报告的检测结果仅对送测样品负责, 送测样品保留时间为 30 天。本报告不作为国内社会公正性证明数据。

东莞市北测标准技术服务有限公司

地址: 中国 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区科技八路 1 号美赛达欣园区 3 号楼

电话: (+86-769) 23301666

传真: (+86-769) 23301600

邮箱: service@ntek.org.cn

<http://www.dgntek.org.cn>

检测报告

报告编号: DGC180702012GC08

第 2 页 共 2 页

检测结果:

检测项目	检测条件	单位	限值	结果	结论
				1 号	
蒸馏水提取物	212°F, 0.5h	mg/in. ²	≤0.5	<0.1	通过
正庚烷提取物	120°F, 0.5h	mg/in. ²	≤0.5	<0.1	通过
8%乙醇提取物	150°F, 2h	mg/in. ²	≤0.5	<0.1	通过
50%乙醇提取物	150°F, 2h	mg/in. ²	≤0.5	<0.1	通过


检测部位描述:

1 号: 白色塑料膜

备注:

- (1) °F = 华氏温度; mg/in.² = 毫克每平方英寸;
- (2) < = 小于。

样品照片:

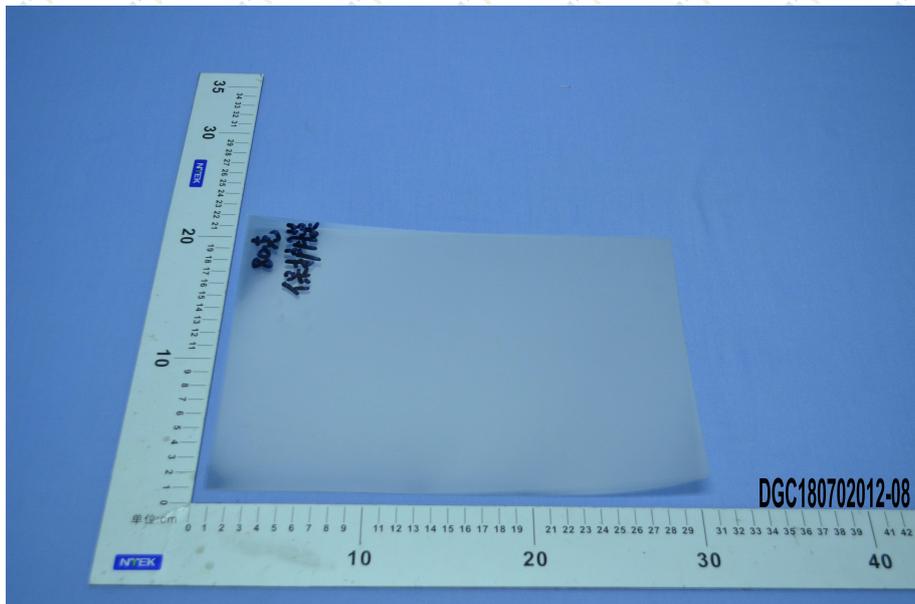

*** 报告完 ***

本文件不可复制, 未得到 NTEK 的书面许可, 任何未经授权的更改、篡改或伪造本文件的内容及外观都是违法的, NTEK 将依法追究其法律责任。除非另作说明, 此检测报告的检测结果仅对送测样品负责, 送测样品保留时间为 30 天。本报告不作为国内社会公正性证明数据。

东莞市北测标准技术服务有限公司

地址: 中国 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区科技八路 1 号美赛达欣园区 3 号楼

电话: (+86-769) 23301666

传真: (+86-769) 23301600

邮箱: service@ntek.org.cn

<http://www.dgntek.org.cn>